

# Installationsvejledning

## Premix brusepanel med trykknop

### Vejledning - Premix

#### Installation af Premixmix brusepanel:

HUSK - at gennemskylle og rense røerne grundigt for urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.

Premix brusepanel med trykknop og termostat i elegant og robust design. Udført i lys grå pulverlakeret aluminium med afrundede kanter. Brusepanelet har brusehoved med jet dyse. Vandforbrug ca. 8 liter pr. minut.

De indbyggede kontraventiler/filtre i termostats vandtilgangene er absolut nødvendige og må ikke fjernes.

Temperatureren kan indstilles på termostaten nederst på panelet. Premix termostaten er forudindstillet til 38°C, men kan reguleres mellem 32-40°C. Brusepanelet aktiveres på tempostop trykknappen. Temperaturen på varmtvands tilgangen max. 75°C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

#### Drift og vedligeholdelse:

Det tilrådes at rense og genindstille termostaten min. 1 gang halvårlig, og på installationer med meget kalk og urenheder i vandet tilrådes hver 2 mdr.

**VIGTIGT:** Test at skoldningssikringen fungerer:

Luk for koldt vands forsyningen, og tjek at varmtvands forsyningen stopper omgående.

#### Fejlfinding:

##### Hvis termostaten ikke blander korrekt:

Tjek differenstrykket mellem koldt og varmt vand. Tjek at der ikke er urenheder i filtre og kontraventiler. Demonter termostatindsats CART792, rengør eller udskift denne.

##### Hvis bruseren står og løber:

Luk af for vandtilgangen. Udtag tempostop indsatsen og tjek at der ikke er urenheder o.l. på o-ringe og i foringen. Rens delene grundigt i lunken sæbevand og skyl af i rent vand. Smør o-ringe med hanefedt.

**VIGTIGT:** Læberingen må ikke få hanefedt.

#### PREMIX PANEL

Model: 792 300 / 792 310



Montering model  
792 300 - tilg. ovenfra:

Ved montering 110 cm over færdigt gulvniveau vil ståhøjden blive ca. 205 cm.

Montering model  
792 310 - tilg. bagfra:

Placeres vandudtag i en højde over færdigt gulvniveau på 165 cm vil ståhøjden blive ca. 205 cm.

#### INDSATS TIL TEMPOSTOP

Model: 749 770

#### INDSATS TIL TERMOSTAT

Model: CART792

#### Rengøring:

Panelet må kun rengøres med sæbevand. Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.




**DELABIE**

DELABIE S.C.S. ROBINETTERIE SANITAIRE  
18 rue du Maréchal Foch  
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN  
Tél : 03.22.60.22.70 Fax : 03.22.30.31.07

**PANNEAU DOUCHE THERM.**  
de face alimentation par le haut M 1/2"  
**THERMOSTATIC SHOWER PANEL**  
face model with top inlets M 1/2"

NOMENCLATURE  
PARTS LIST

**792300**

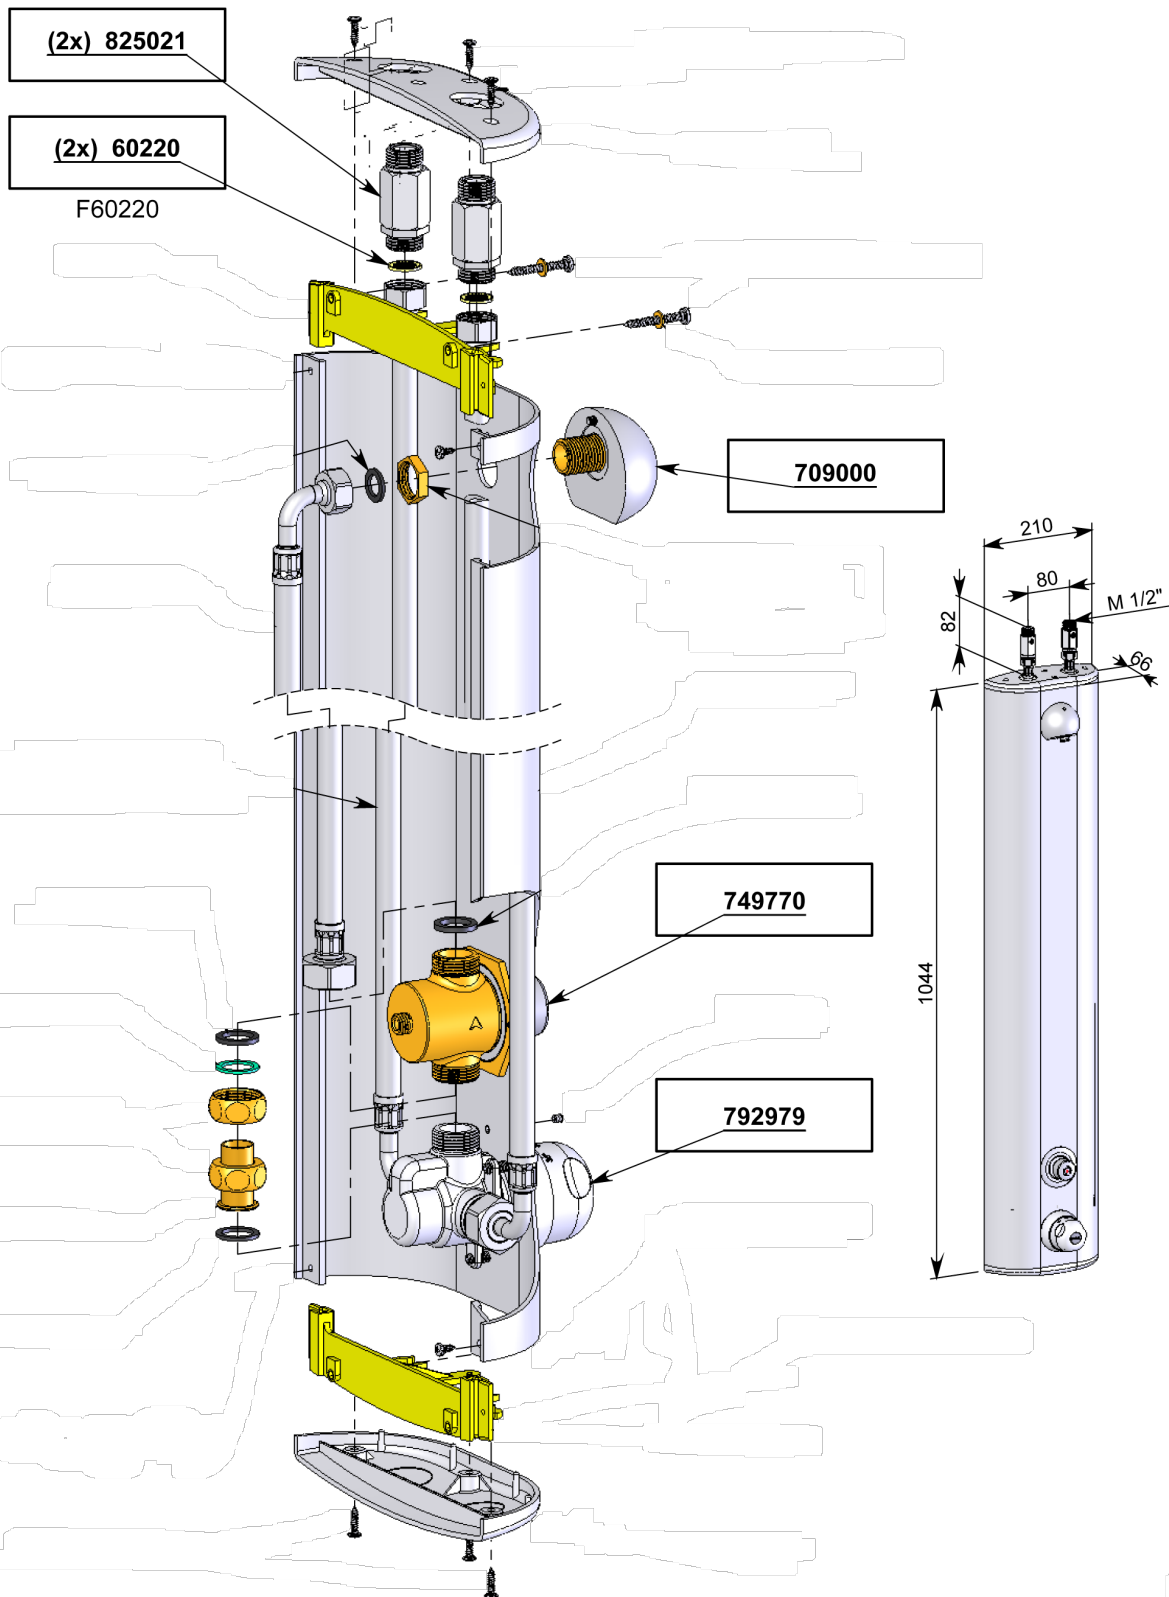

DIFF. Mont : 2 MRK : 1

Dessiné par : V.M. Date : 29.10.2004 Visa : MODIF. Indice : D Visa : M.A.J. : 10.01.2011

Ce plan est la propriété exclusive de DELABIE S.C.S. il ne peut être reproduit ni communiqué sans son autorisation écrite.  
This drawing is the exclusive property of DELABIE SCS and cannot be given without permission.

**DELABIE**

DELABIE S.C.S. ROBINETTERIE SANITAIRE  
18 rue du Maréchal Foch  
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN  
Tél : 03.22.60.22.70 Fax : 03.22.30.31.07

# PANNEAU DOUCHE THERM.


de face alimentation cachées M 1/2"

THERMOSTATIC SHOWER PANEL

face model with hiddens inlets M 1/2"

NOMENCLATURE  
PARTS LIST

## 792310

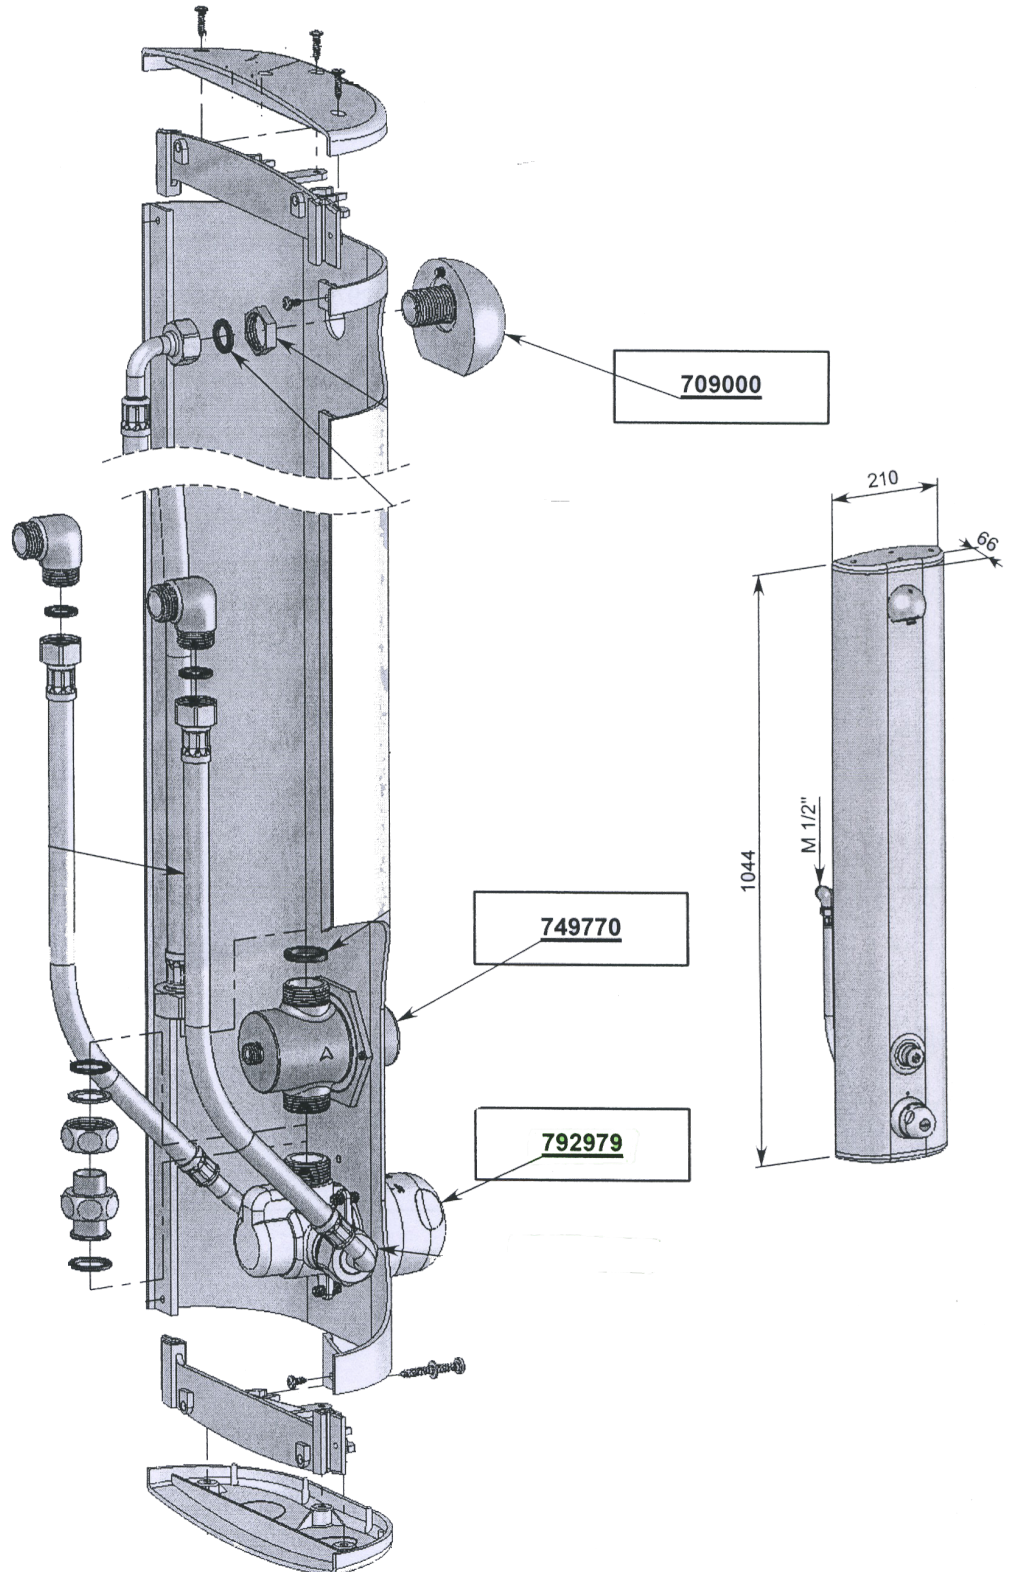

DIFF. Mont : 1 MRK : 0

Dessiné par : V.M. Date : 14.12.2004 Visa : MODIF. Indice : E Visa : M.A.J. : 17.02.2010

Ce plan est la propriété exclusive de DELABIE S.C.S. il ne peut être reproduit ni communiqué sans son autorisation écrite.  
This drawing is the exclusive property of DELABIE SCS and cannot be given without permission.