

Installationsvejledning

CMA Tempomix PSY brusepanel

VIGTIGT INDEN INSTALLATION !

HUSK - at gennemskylle installationen grundigt for urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.

Vi anbefaler, at der monteres afspærringsventil / snavsfilter på tilgangssiden.

Installation af Tempomix PSY brusepanel:

Monter vægmonteringsbeslaget i en højde på 2075 mm over gulv, så vil ståhøjden under bruseren blive 2050 mm.

Hæng brusepanelet op på beslaget.
Demontér bundpladen og afmærk hullet til bundskruen nederst på panelet.

Vandtilgang:

Vandtilgang kan kun forbindes bagfra ikke via toppen.
Flexslangen forbindes til den faste vandinstallation (til filter/afspærringsventil).

Monter igen brusepanelet på vægmonteringsbeslaget og skru bundskruen i væggen for fastgørelse.
Herefter genmonteres bundpladen med de 2 skruer.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2075 mm.

Ved risiko for frostskafer:

Udluft rørledningerne inden vinteren og aktiver Tempo-mix ventilen flere gange for at tømme den.
Såfremt installationen ikke skal bruges, er den bedste forholdsregel mod frostskafer, at demontere hele indsatsen og opbevare den frostfrit.

Reserve dele: indsats 743 789



Komplet brusepanel - 790137 PSY

Mål: L 1350 x B 210 x D 70 mm

Installation & vedligeholdelse CMA brusepanel 790137 PSY

Funktionsfejl:

Lukker ventilen ikke eller drypper den - kan årsagen være urenheder.

Løsning:

Luk for vandet (koldt og varmt).

Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbrakonøgle.

Løsn herefter de 3 skruer, som fastholder indsatsen i ventilhuset.

Man kan med fordel sætte håndtaget og skruen fast igen for at trække indsatsen ud. Såfremt ventilmekanismen sidder fuldstændig fast, kan vandtryk på armaturet bruges til at presse mekanismen ud af ventilhuset.

Den lille O-ring på stemplets overside (JR6) renses og smøres med hanefedt. Rens herefter læberingspakningen (JN29) og den lodrette kalibreringsrille i foringen. Rengør ventilhuset indvendigt.


Monter indsatsen igen og skru den fast.

Funktionsfejl:

Ventilen løber i for kort tid.

Løsning:

Læberingspakning (JN29), foring (CH790) herunder kalibreringsrille renses og /eller udskiftes.

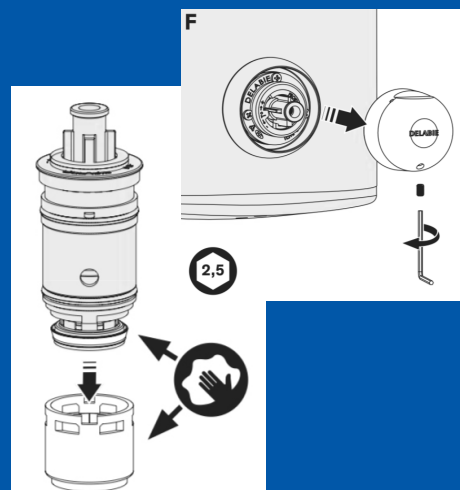

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt...

Smør ALDRIG læberingspakningen på ventilstemplet, der glider indeni plastforingen.


Sørg altid for at holde den lodrette kalibreringsrille i foringen ren og undlad smøring af denne.

Grundprincip - vandmængdeindstilling:

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 6 liter/minut og har en skylletid på ca. 30 sekunder. Vandmængden kan indstilles udefra uden at lukke for vandet ved hjælp af en 3 mm unbrakonøgle.

Regulering af vandmængden:

Drej med uret for at mindske og mod uret for at øge vandmængden. Reguleringsfunktionen er IKKE en afpæringsventil.

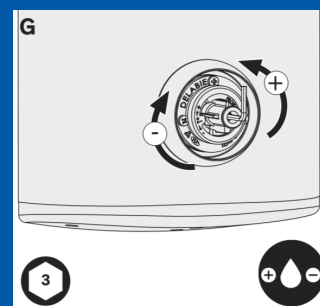

Maximering af varmtvandstemperatur:

Drej temperaturgrebet med uret til max. position og mål herefter temperaturen ved udløbet.

Fjern temperaturgrebet ved at løsne dækpladen og skruen i midten. Ønskes lavere maximal temperatur, løftes den sorte ring (temperaturbegrænseren) og flyttes MOD uret.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi at fremløbs-temperaturen på det varme vand ikke overstiger 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Rengøring af panel:

Panelet må kun rengøres med sæbevand.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

